

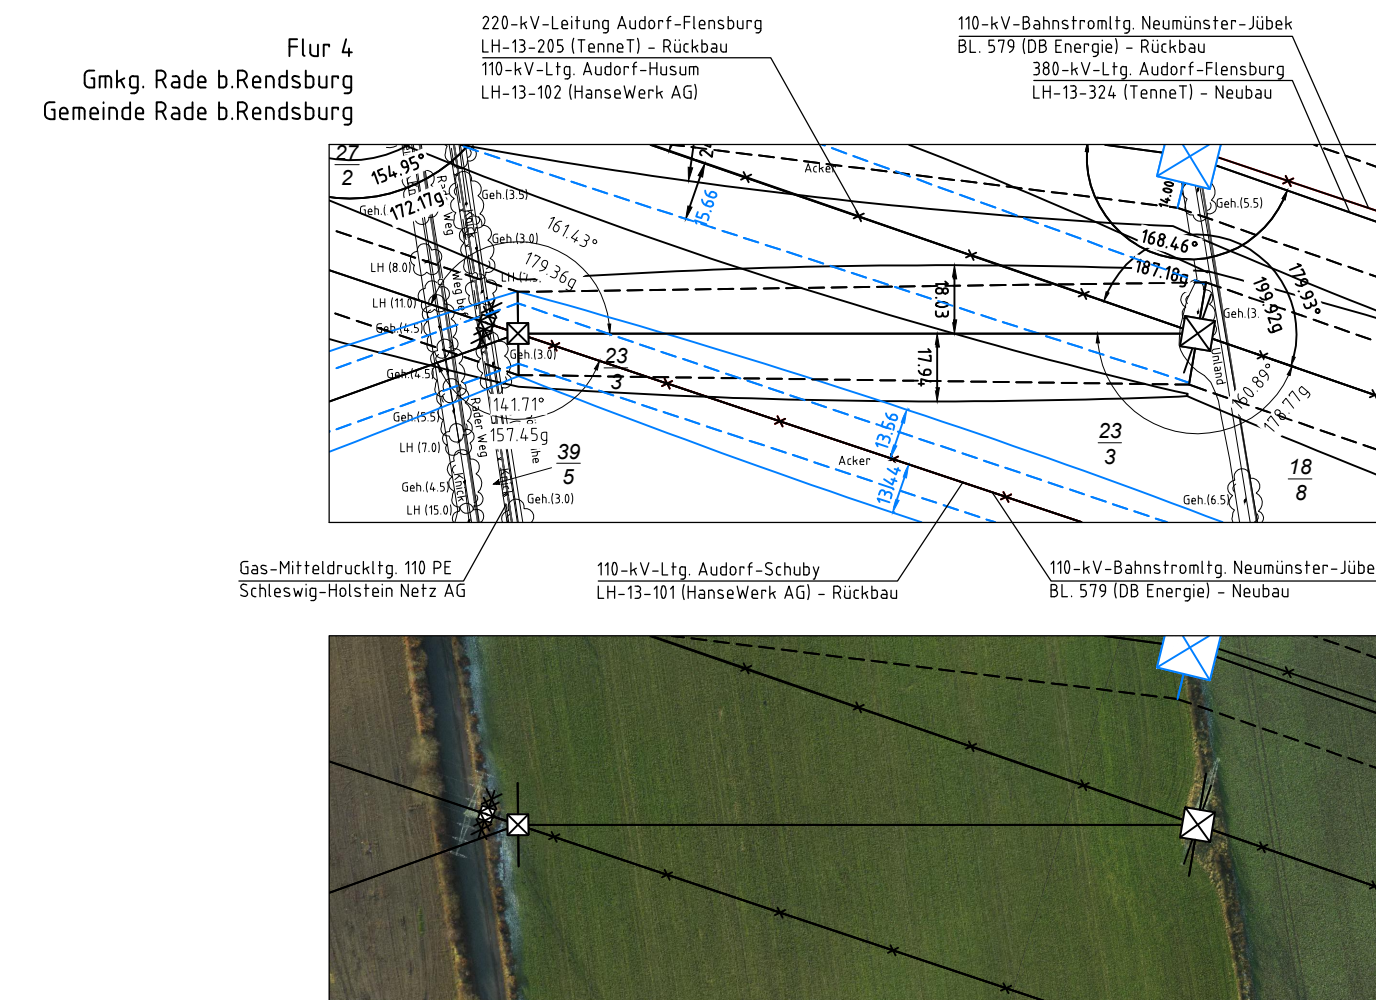





- 014a
WE/WAdiff/WA100-24
DA/

4.4

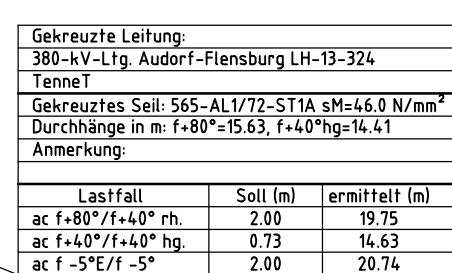

Mast Nr. 13 - Mast Nr. 14a (110-kV-Ltg. Nr.101)

Maßstab der Längen 1 : 2010
 der Höhen 1 : 201

DIN VDE-Bestimmung	1 DIN VDE 0218/619 (Mast 1-3-5-7m), DIN EN 50341-3-4, D1 (Mast 2) (Einzelle 2, Windzone 3)
Masttyp	1 A-2-E-1 (Mast 01) (Mast 01), A-4-E-1 (Mast 01) (Mast 01)
Bestellung	2 185-AL-1371-51A, H25-50, 720 mm (Mast 01-01)
Leiterselbst	2 3-3-365-AL-1371-51A, H25-45, 60 mm
Erdselbst	1 14-AL-1371-51A, dng 1,5 (Mast 01-01), 14-AL-1371-51A, dng 1,5 (Mast 01-01)
Luftkabel/ sonstige Belegung	
Kettelänge	1 116-1156 (BSE 01), 2-80 m (BSE 01)
Seitliche Überhöhung	1 116 n rechts - - - - - oder links - - - - - aufgenommen

Planfeststellungsunterlagen

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

 Deutschland GmbH Wolfenthalstraße 29 D-42699 Solingen	Maßstab	Einheit
	1 : 2000	Mo

01	Unpl. Lng. Nr 324	23.11.2015	geka		Datum	Name
----	-------------------	------------	------	--	-------	------

Unpl. Lfg. Nr.102	23.11.2015	geka	Bearb.	23.11.2015	poha
			Gepr.	01.12.2015	lp
			Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/20	

				Fachbereich TL	
					

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.
-------	----------	-------	------	--------