110
WA120-39.00
/DA

-438.05-

ES/LWL mit Vogelschutzmarkern

111
WE100-48.00
DA/

-535.70-

ES/LWL mit Vogelschutzmarkern

112
WE100-48.00
/DA

-309.81-

ES/LWL mit Vogelschutzmarkern

114
WA160-42.00
DA/


6.4 8.1 2.2


Richtfunkstrecke


8.1


Richtfunkstrecke


2.1

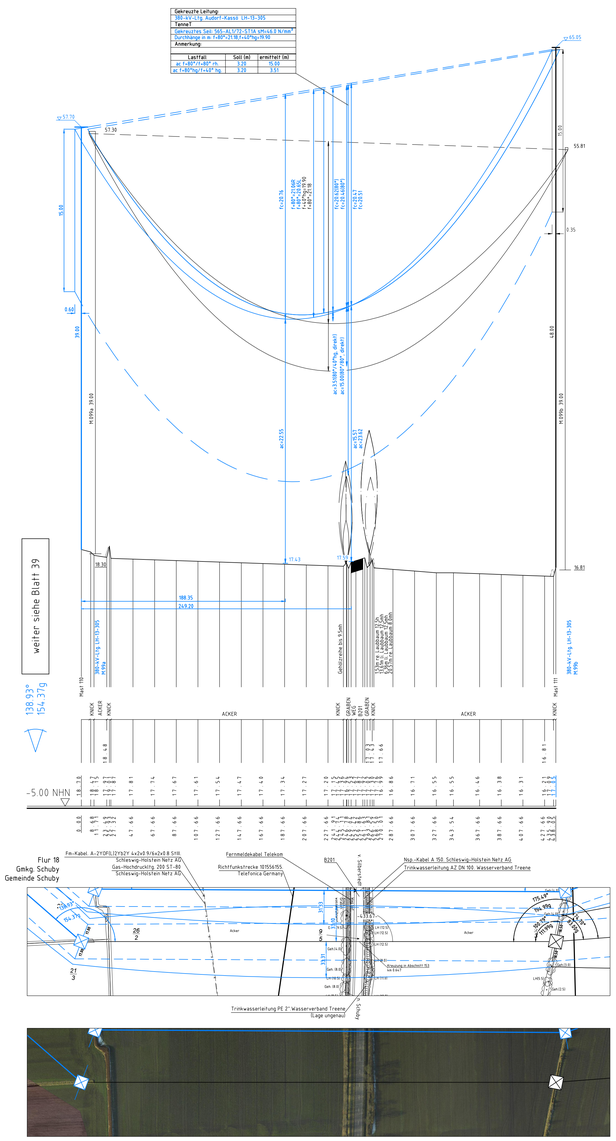

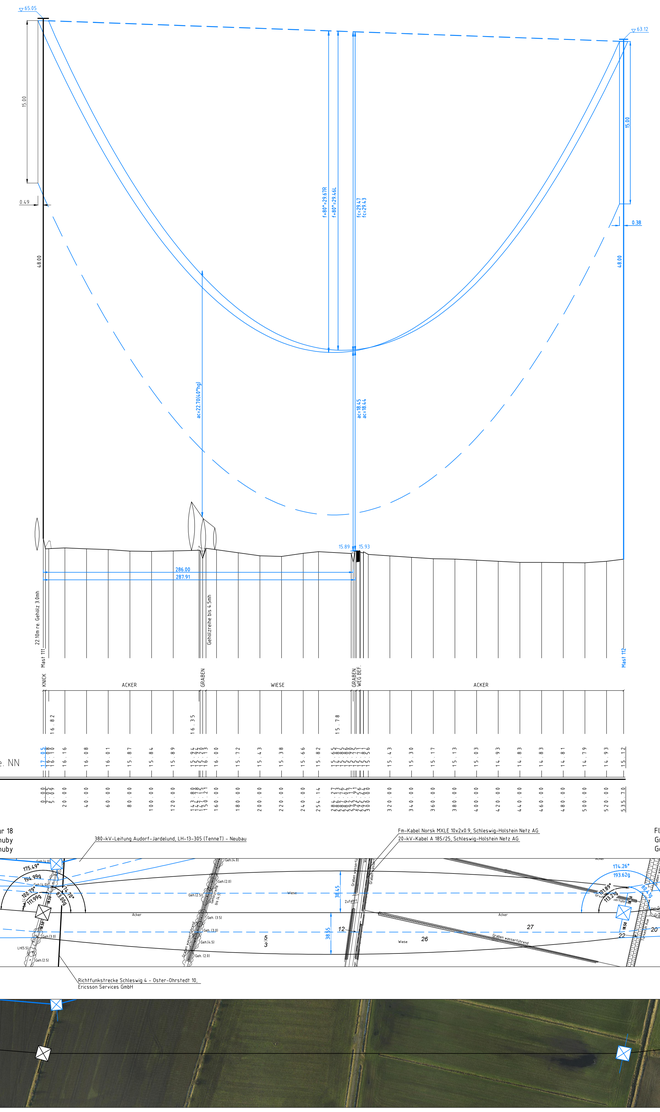

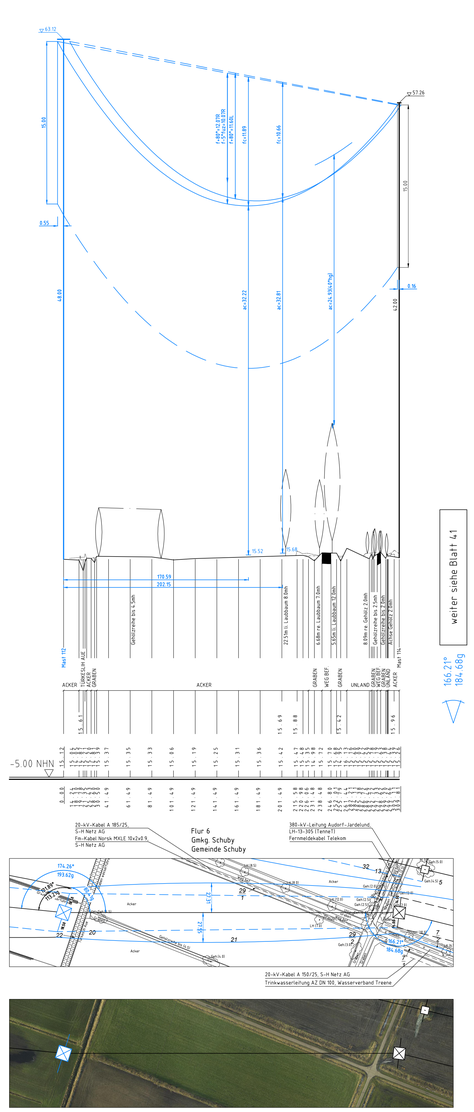



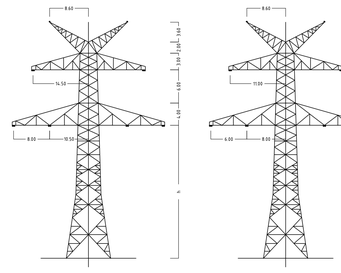

Anlage 6.1
Blatt 40/65

TenneT
Taking power further

380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil

DECKBLATT

Neuplanung

Mast Nr.110 - Mast Nr. 114

Maßstab der Längen 1 : 2000
der Höhen 1 : 200

DIN VDE-Bestimmung	:	DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eizone 2, Windzone 3)
Masttyp	:	D-2-D-20+5.3 ZES
Beseilung Leiterseil	:	2x3x4 565-AL1/72-ST1A, M2S=46.0kN/mm²
Erdseil Luftkabel/ sonstige Belegung	:	2x LWL äquivalent zu 264-AL1/34-ST1A, dhgl. zu LS
Kettenlänge	:	380-kV: DA = 6.50m (3000N)
Seitliche Überhöhung	:	18.2 m rechts — - — - — oder links — — — — aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH

25.11.2016

i.V. i.A. Dr.

eqos Energie	Deutschland GmbH Wallenfelsstraße 29 D-48450 Bad Bentheim Leitungsplanung			Maßstab 1 : 2000		Einheit Meter
01	1. Planänderung	23.11.2015	poka		Datum	Name
02	Ungl. MYD-MYD	21.11.2016	poka	Bearb.	21.11.2016	poka
				Gepr.	23.11.2016	Li
				Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011	
				Fachbereich TL		
				TenneT Taking power further		

Zust. | Änderung | Datum | Name | Urspr.