
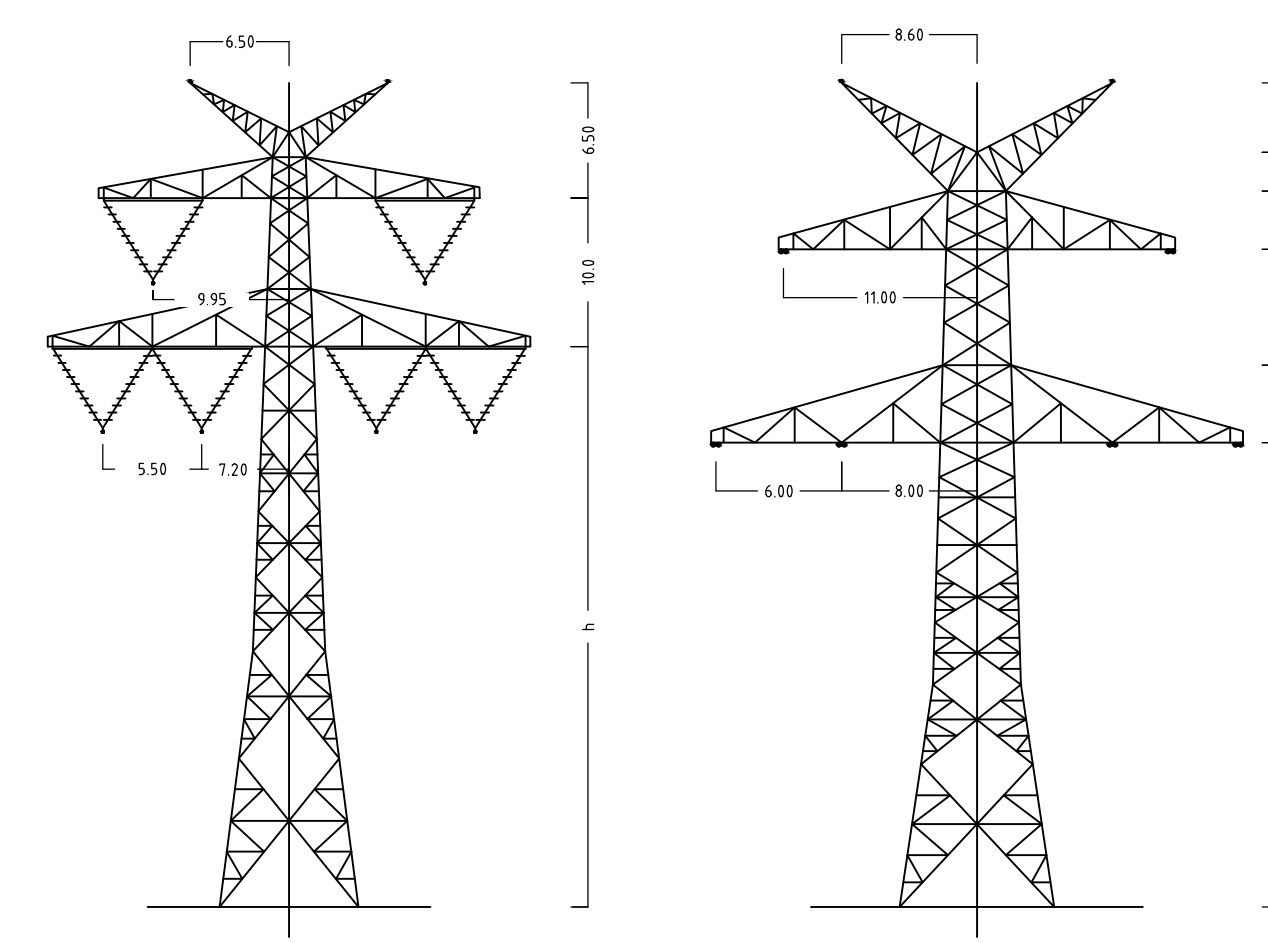
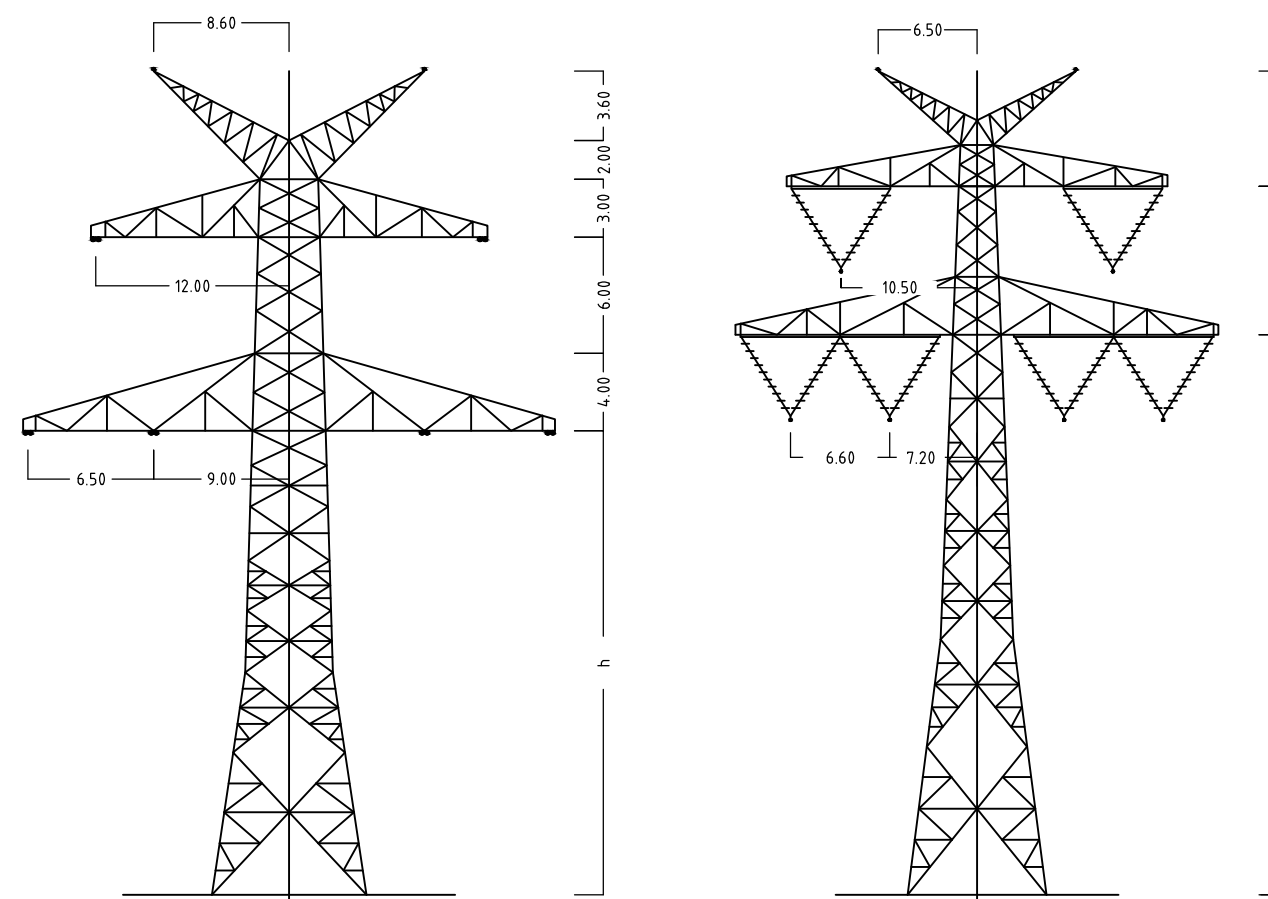


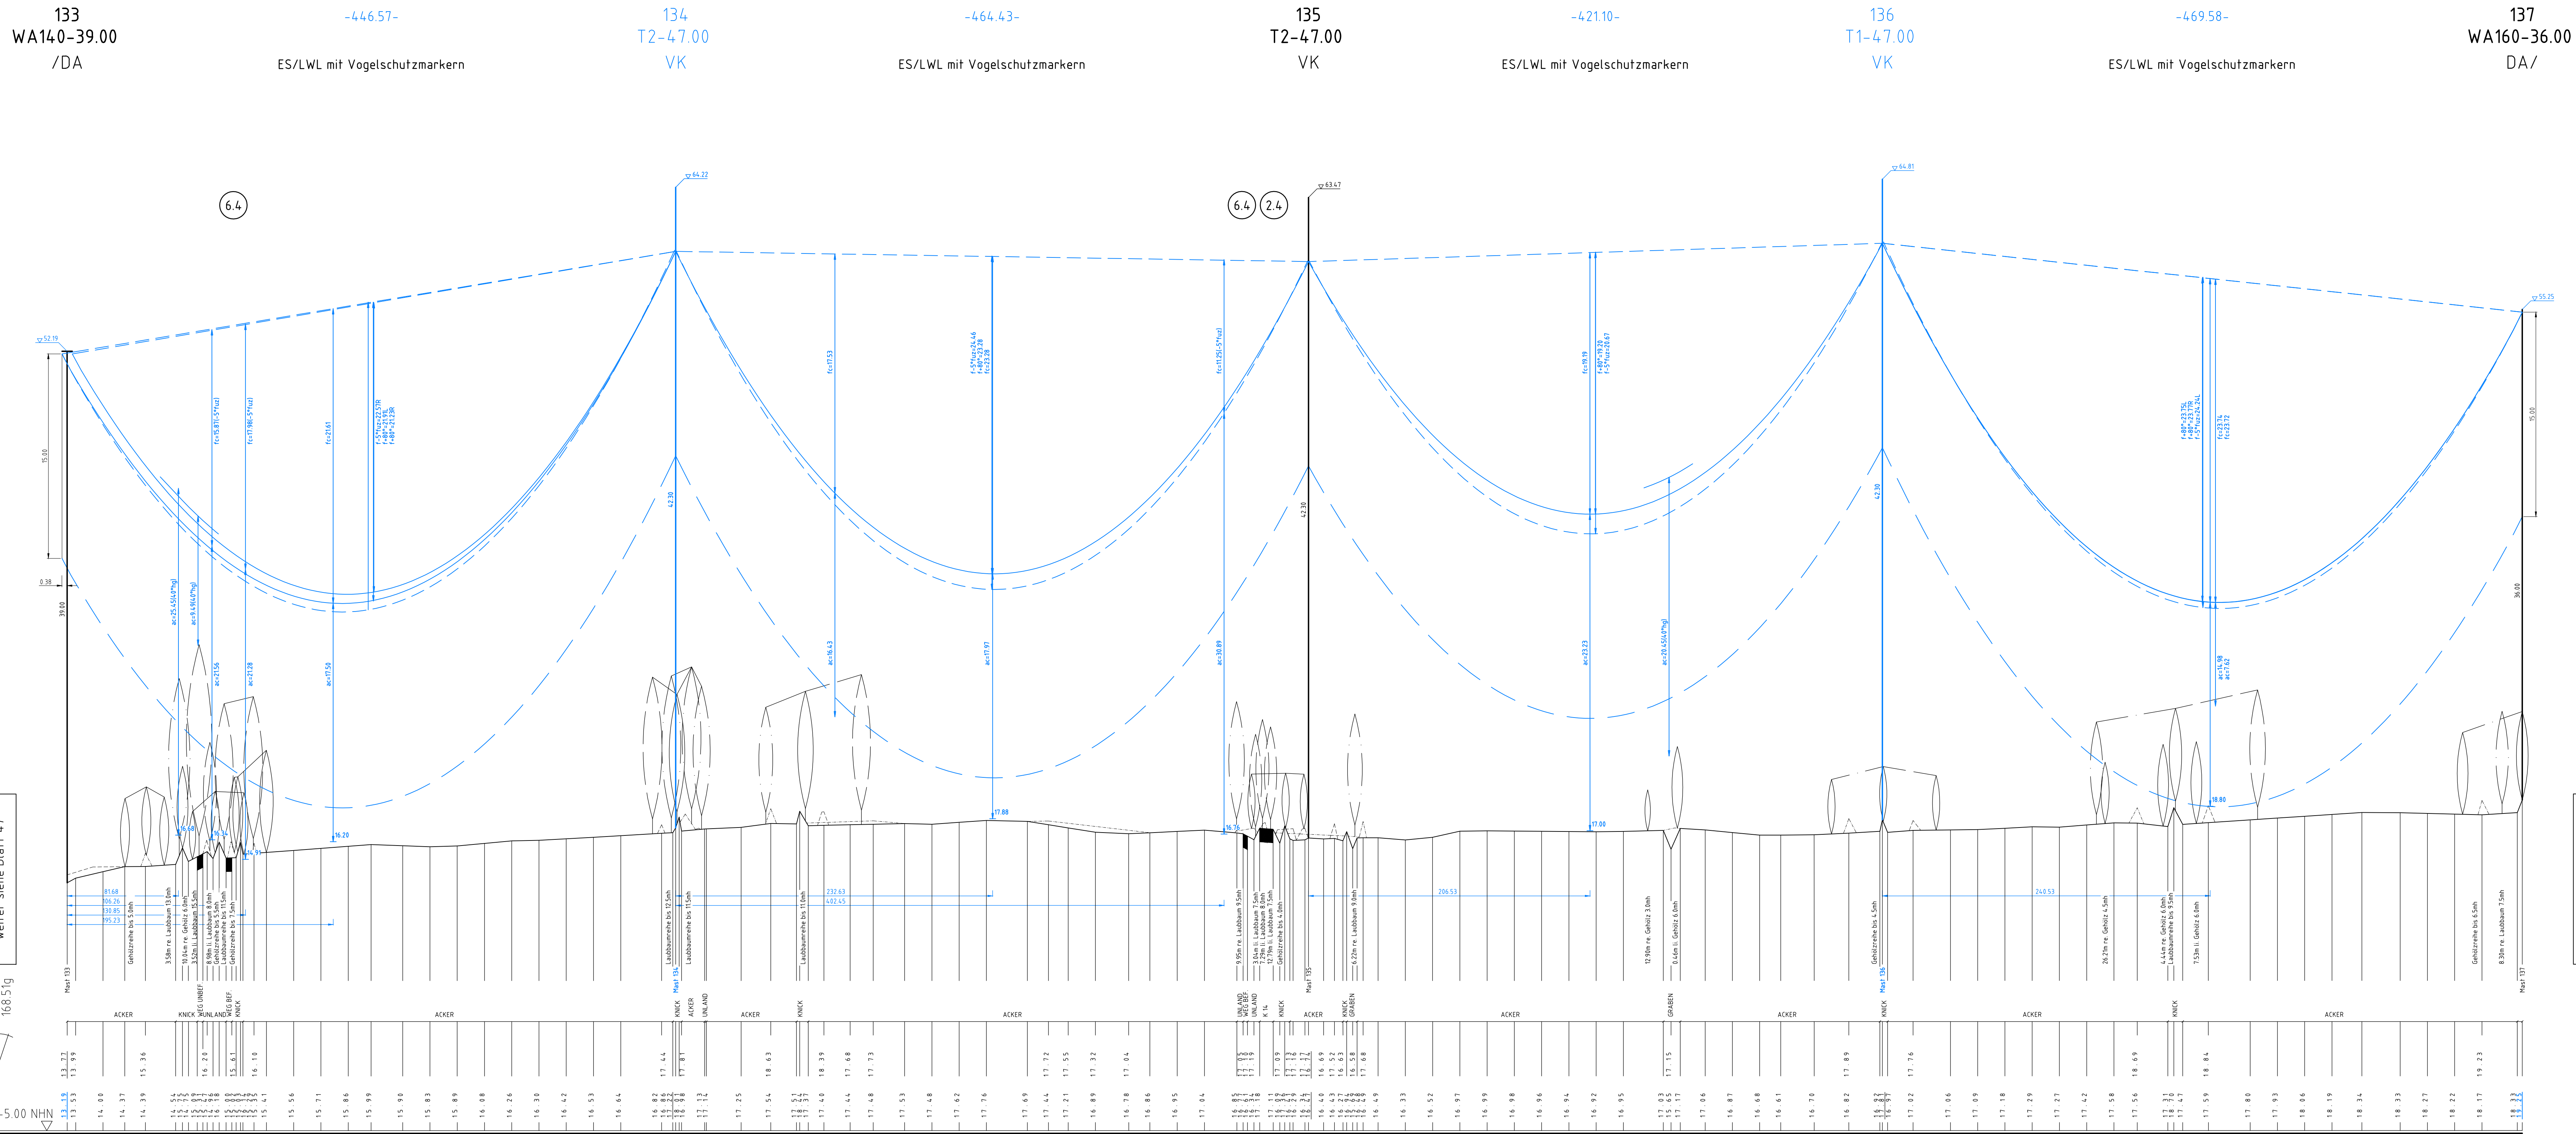


Anlage 6.1
Blatt 48/65

Tennet
Taking power further

380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil
DECKBLATT
Neuplanung
Mast Nr. 133 - Mast Nr. 137

der Längen 1: 2000
der Höhen 1: 200

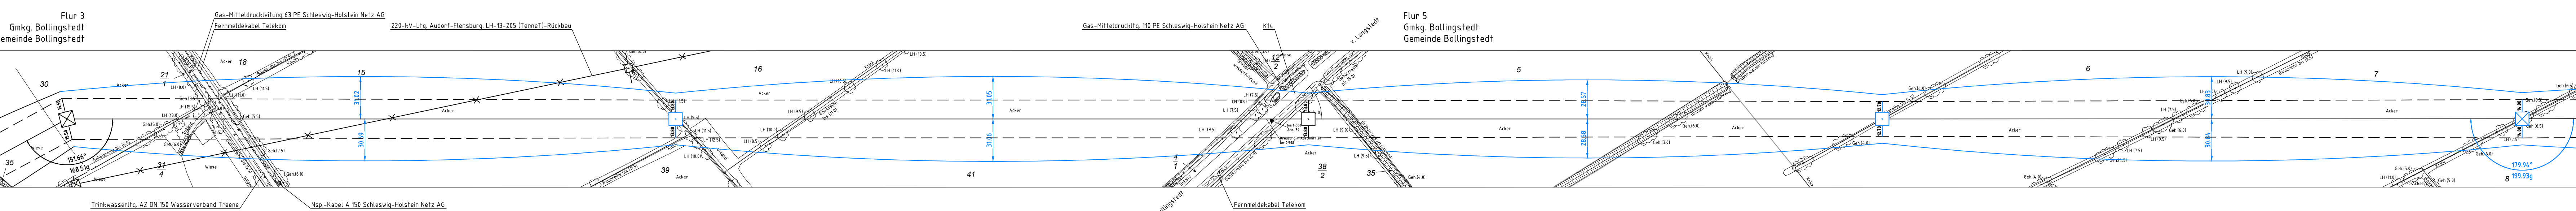

DIN VDE-Bestimmung

Masttyp	: DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 3)
Beseilung	: D-2-D-2015.2.2ES
Leiterteil	: 2x3x4 S65-AL/V72-ST1A, MZS=6,0N/mm ²
Erdschl	:
Luftkabel/sonstige Belegung	: 2x LWL äquivalent zu 264-AL/V34-ST1A, dhgl zu LS
Kettenlänge	: 380-kV DA = 6,50m (3000N), VK = 4,70m (1850N)
Seitliche Überhöhung	: 15,1 m rechts oder links aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt	25.11.2016
Bayreuth	
Tennet TSO GmbH	
LV Dr. J. J. J.	IA Dr. J. J. J.
eqos Energie	Maßstab 1: 2000 Einheit Meter
1. Planänderung	23.11.2016 gphx
2. Planänderung	23.11.2016 gphx
3. Planänderung	23.11.2016 gphx
4. Planänderung	23.11.2016 gphx
5. Planänderung	23.11.2016 gphx
6. Planänderung	23.11.2016 gphx
7. Planänderung	23.11.2016 gphx
8. Planänderung	23.11.2016 gphx
9. Planänderung	23.11.2016 gphx
10. Planänderung	23.11.2016 gphx
11. Planänderung	23.11.2016 gphx
12. Planänderung	23.11.2016 gphx
13. Planänderung	23.11.2016 gphx
14. Planänderung	23.11.2016 gphx
15. Planänderung	23.11.2016 gphx
16. Planänderung	23.11.2016 gphx
17. Planänderung	23.11.2016 gphx
18. Planänderung	23.11.2016 gphx
19. Planänderung	23.11.2016 gphx
20. Planänderung	23.11.2016 gphx