


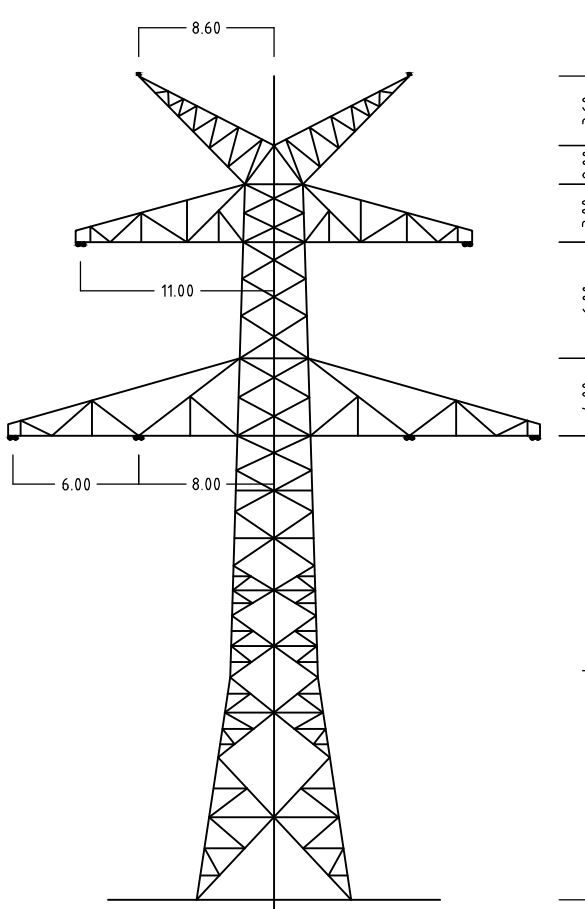


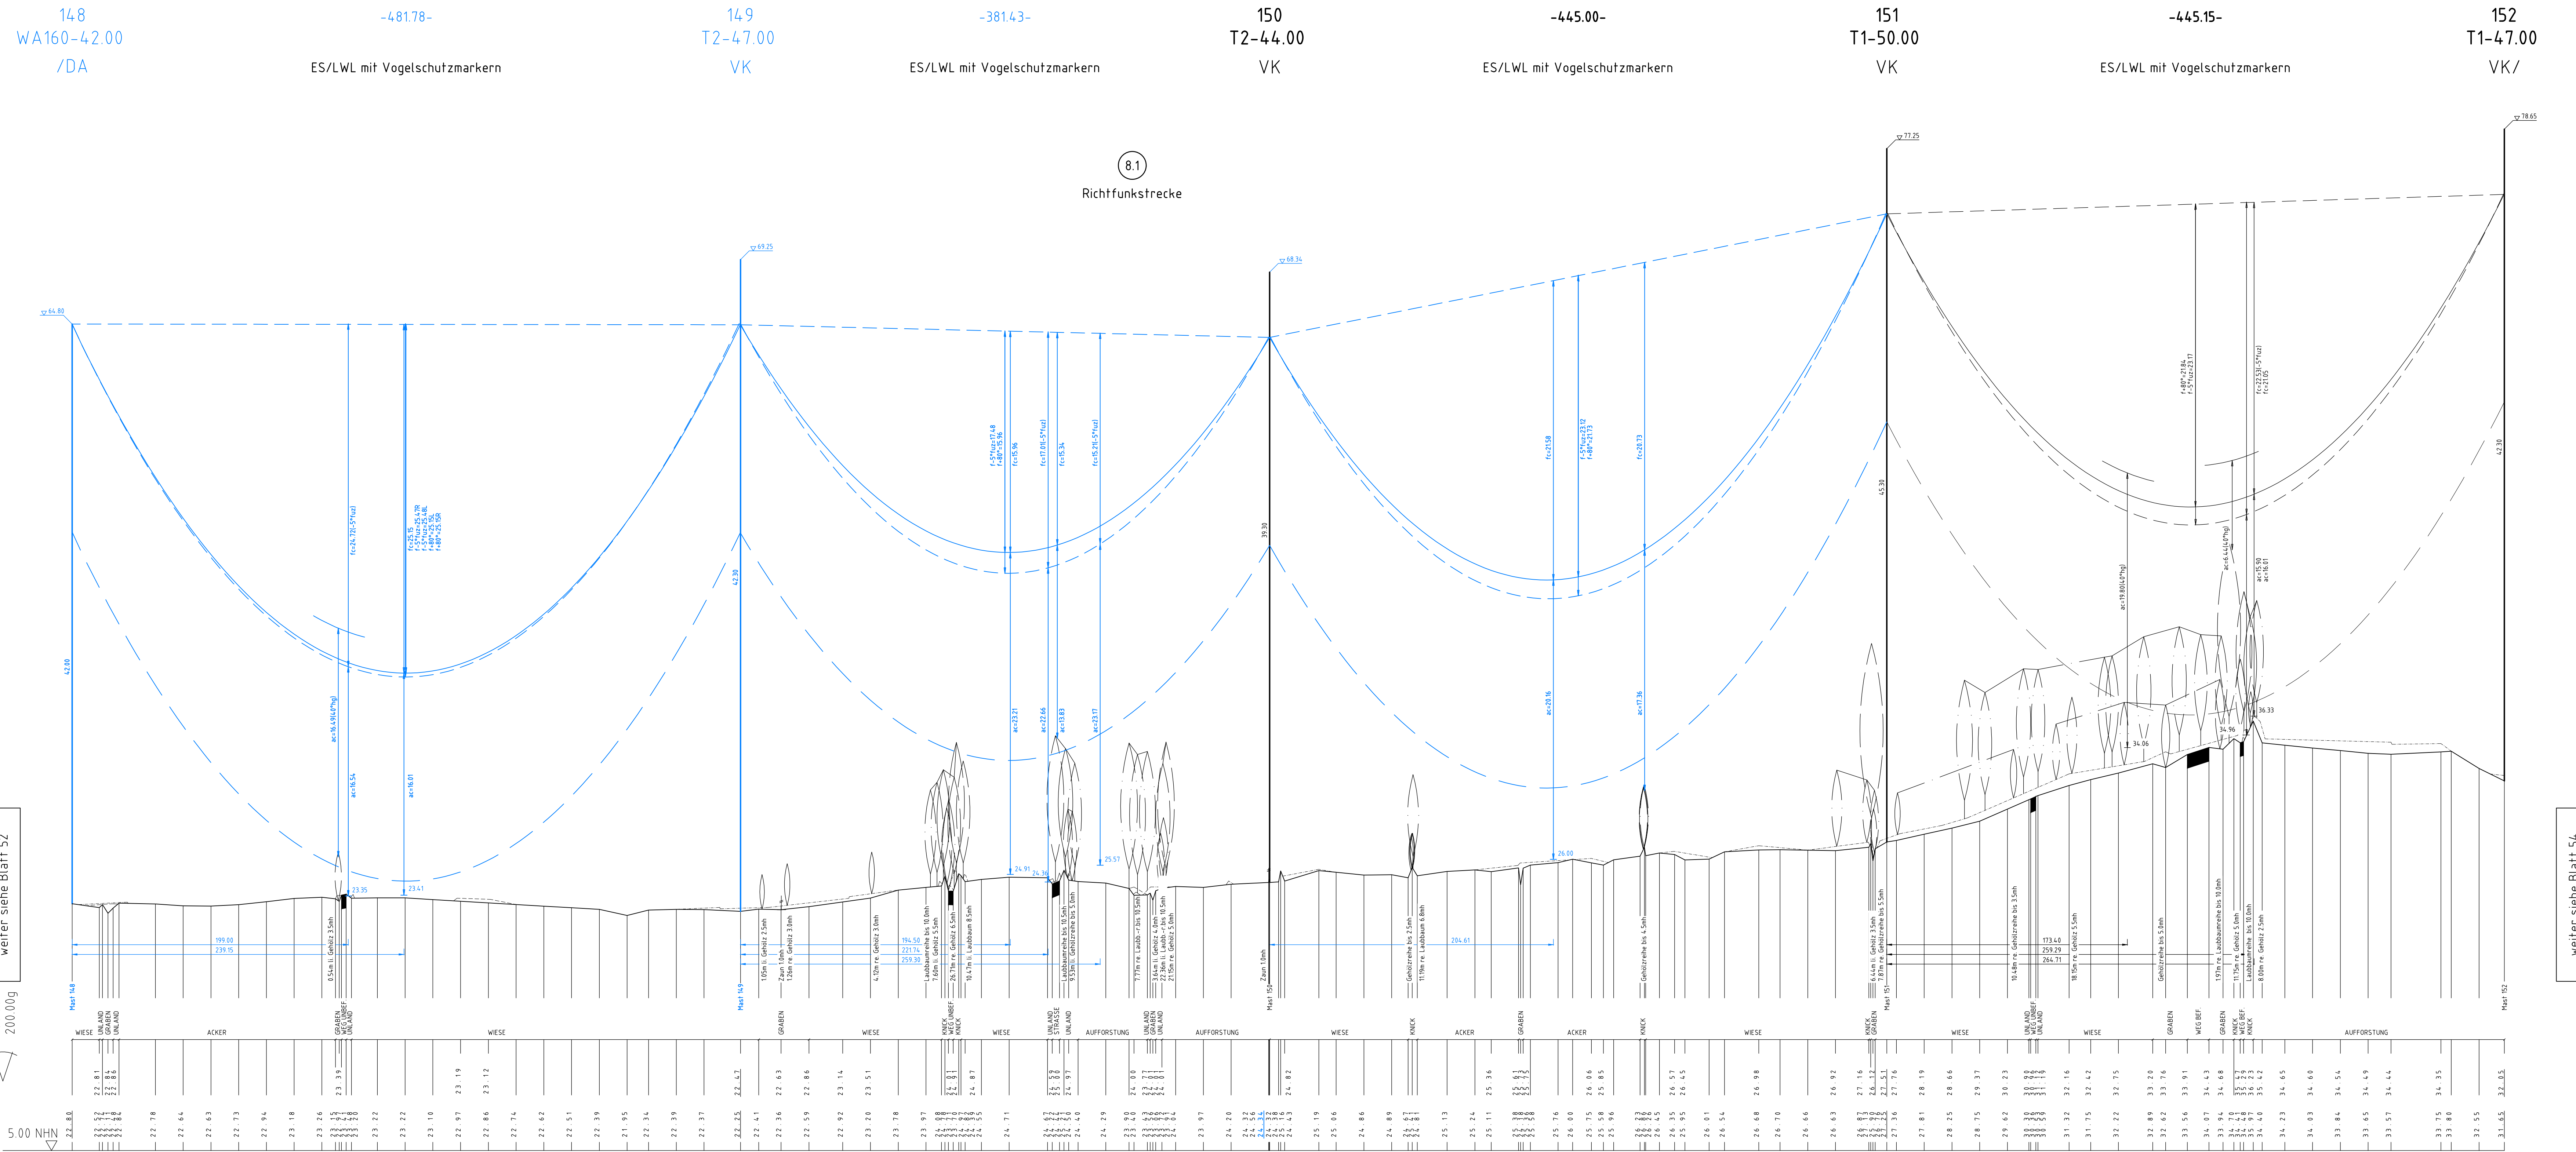


Mast Nr.148

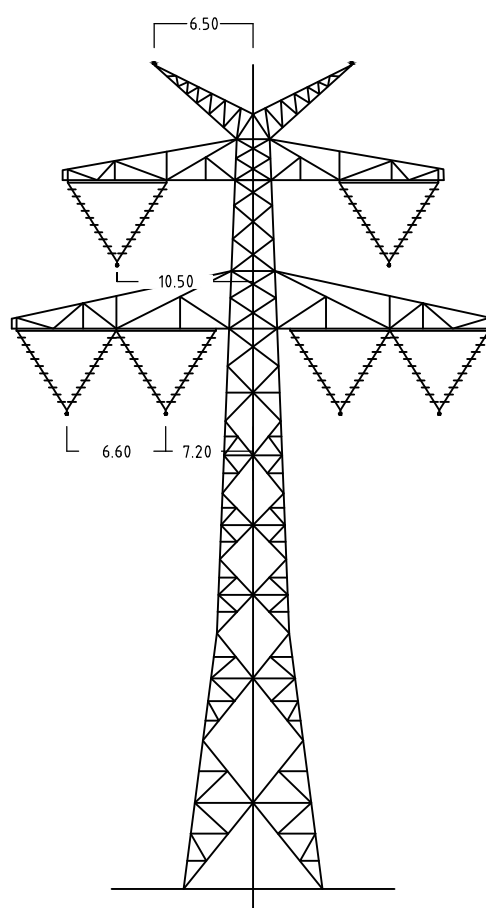

Mast Nr.149+150

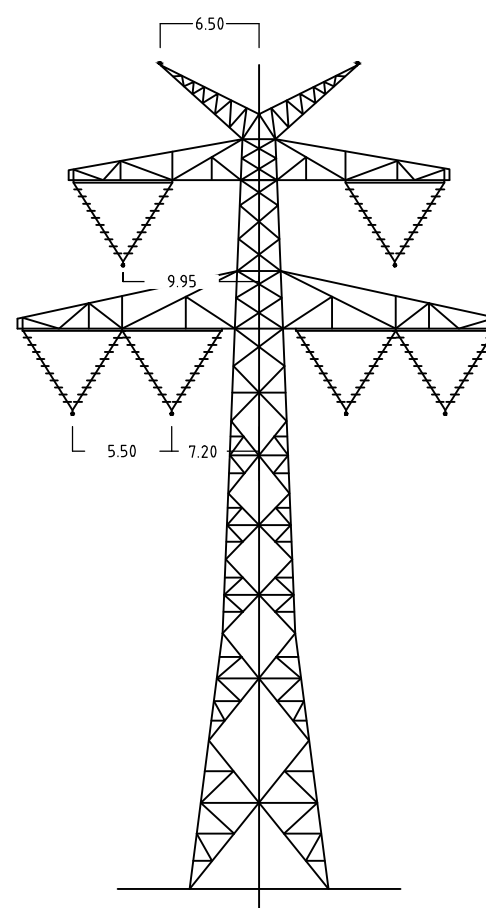

Mast Nr.151+152

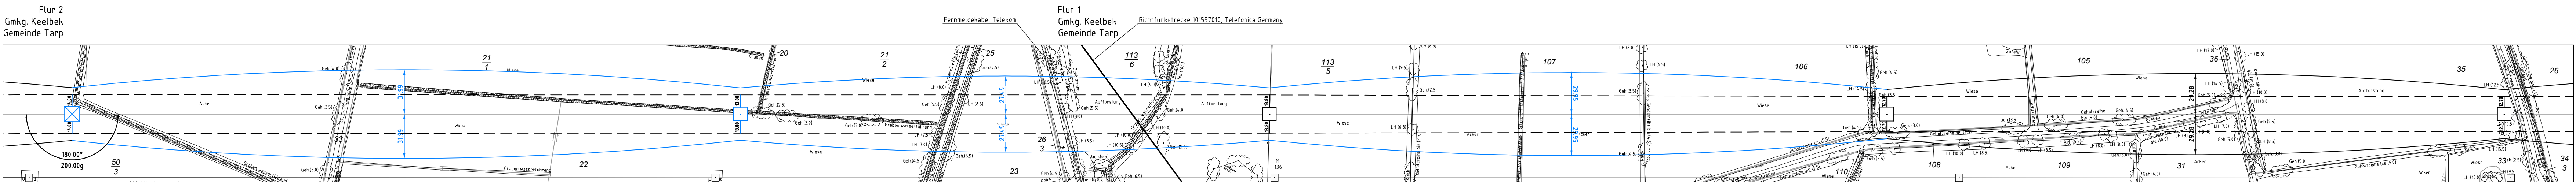

Anlage 6.1
Blatt 53/65



380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil DECKBLATT Neuplanung

Mast Nr.148 - Mast Nr. 152

der Längen 1: 2000
der Höhen 1: 200

DIN VDE-Bestimmung	: DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 3)
Masttyp	: D-2-D-2015.3 2E5
Beseilung	: 2x3x4 S65-AL/V72-ST1A, MZS=6,0N/mm ²
Leiterseil	
Erdsch.	
Luftkabel/ sonstige Belegung	: 2x LWL äquivalent zu 264-AL/V34-ST1A, dhgl. zu L5
Kettenlänge	: 380-kV DA = 6,50m (3000N), VK = 4,70m (1850N)
Seitliche Überhöhung	: 14,0 m rechts oder links aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 25.11.2016
Tennet TSO GmbH

LV Dr. J. J. I.A. Dr. J. J.

Dr. J. J. Dr. J. J.

Dr. J. J. Dr. J. J.

Dr. J. J. Dr. J. J.

Dr. J. J. Dr. J. J.

Dr. J. J. Dr. J. J.

Dr. J. J. Dr. J. J.