


155
WE160-51.00
DA/



Anlage 6.1
Blatt 54/65

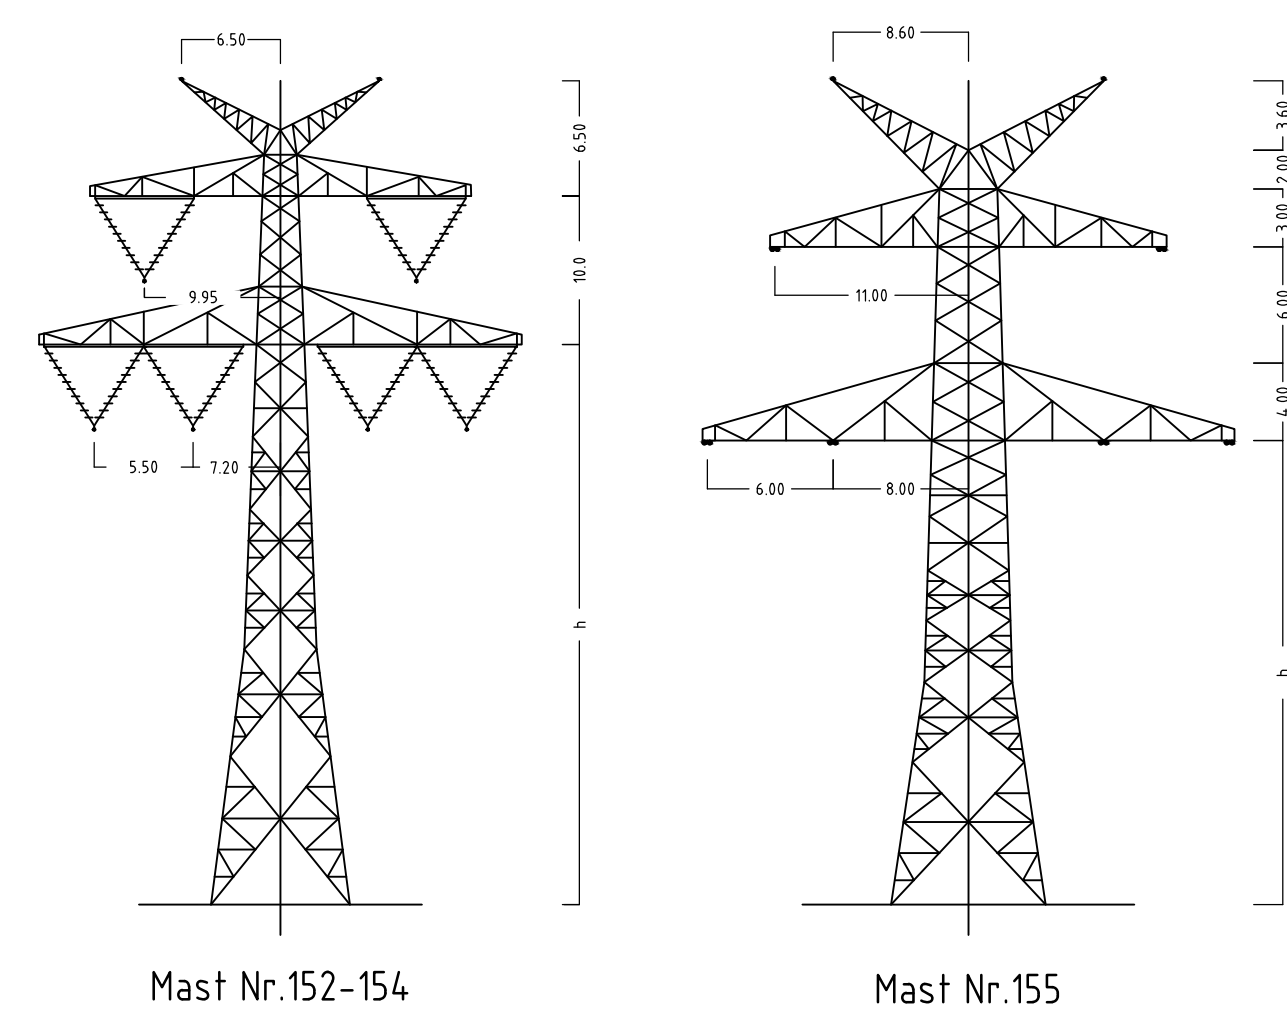

380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil

DECKBLATT

Neuplanung

Mast Nr.152 - Mast Nr. 155

Maßstab der Längen 1: 2000
 der Höhen 1: 200

DIN VDE-Bestimmung	:	DIN EN 5634-3-4 - 01/2011(Ebene 2, Windzone III)
Masttyp	:	B-Z-D-2015-3 ZES
Beseilung Leiterseil	:	2x3x S65-AL71-T2-ST1A, MZS=44,0N/mm ²
Erdseil	:	
Luftkabel/ sonstige Beseilung	:	2x1xLW äquivalent zu 2G65-AL71/ST1A, d_hgl. zu L5
Kettenlänge	:	380-kV DA = 6,50m [300000], VK = 4,70m [19500]
Seitliche Überhöhung	:	1/4 m rechts — — — oder links — — — aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth, 25.11.2016
TenneT TSO GmbH

i.V. Dr. [Signature]

Deutschland GmbH	Maßstab	Einheit
------------------	---------	---------

equis Energie	Wolfentalstraße 29 D-88400 Biberach Leitungsplanung	1:2000	M
-------------------------	---	--------	---

01	1. Planänderung	23.11.2015	geka		Datum	N
----	-----------------	------------	------	--	-------	---

02	Ungl. Miss	21.11.2016	geka	Bearb.	21.11.2016	poka
				Gepr.	23.11.2016	lp

				Norm	DIN EN 50341-3-4: 01
				Fachbereich TL	

[illegible]

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.:
-------	----------	-------	------	---------