
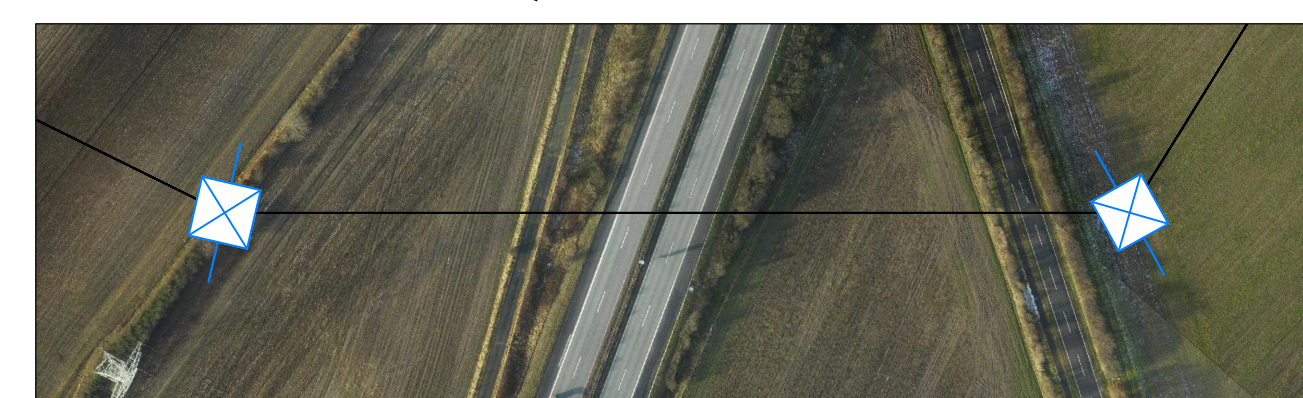
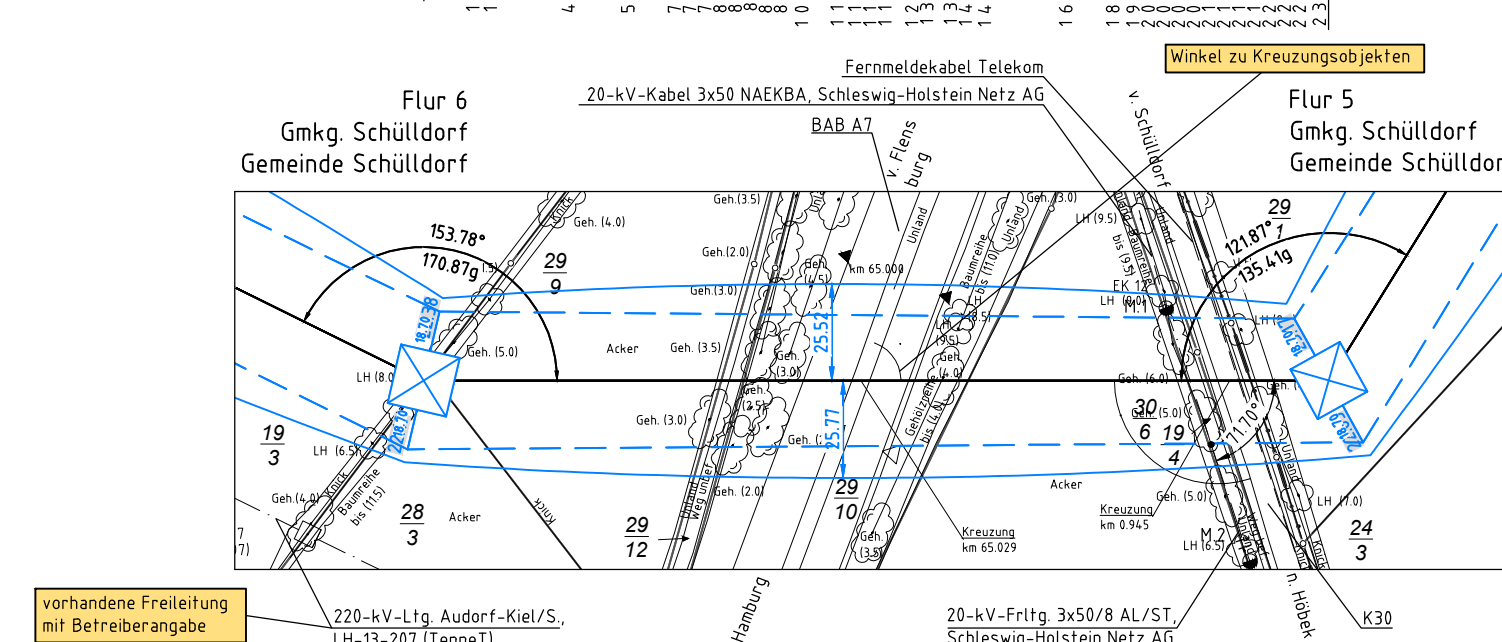
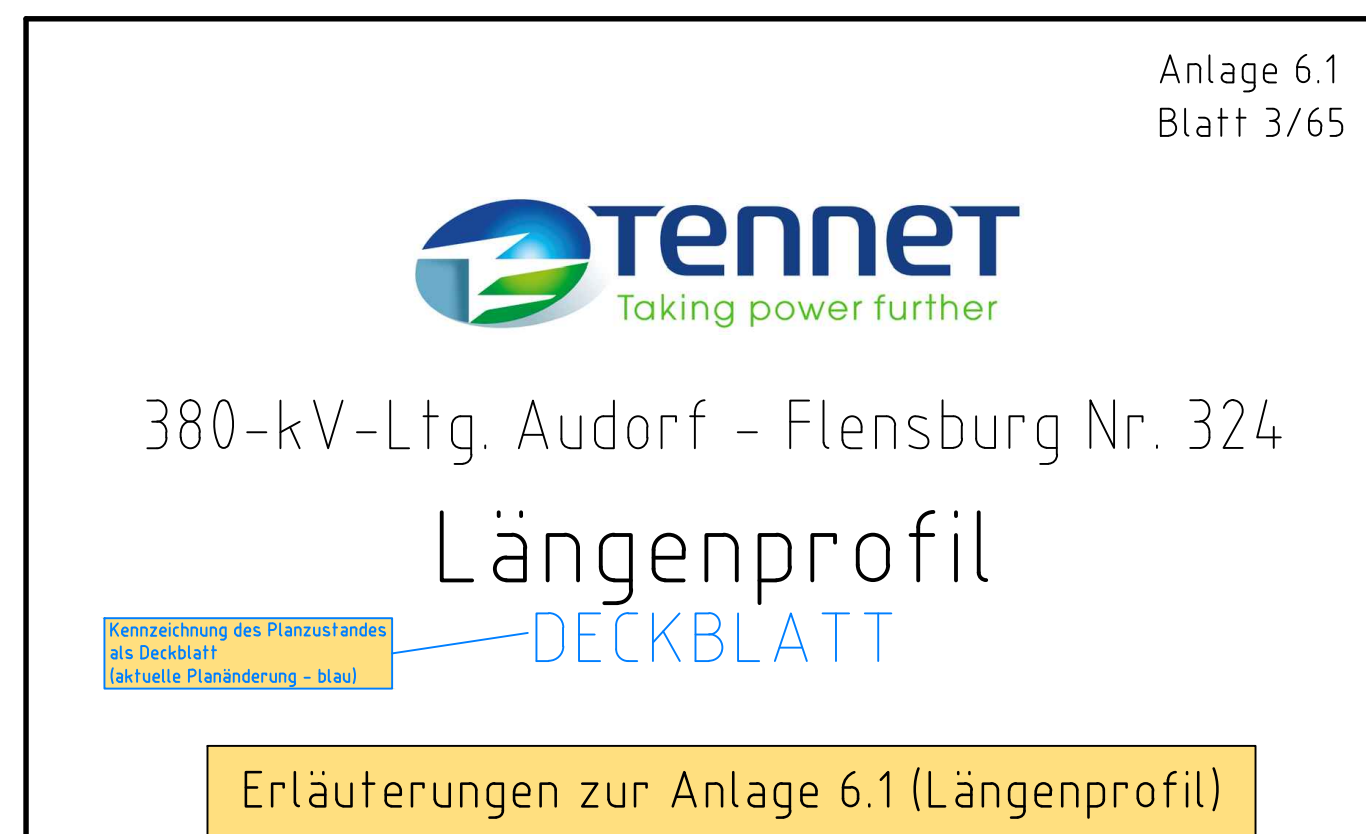


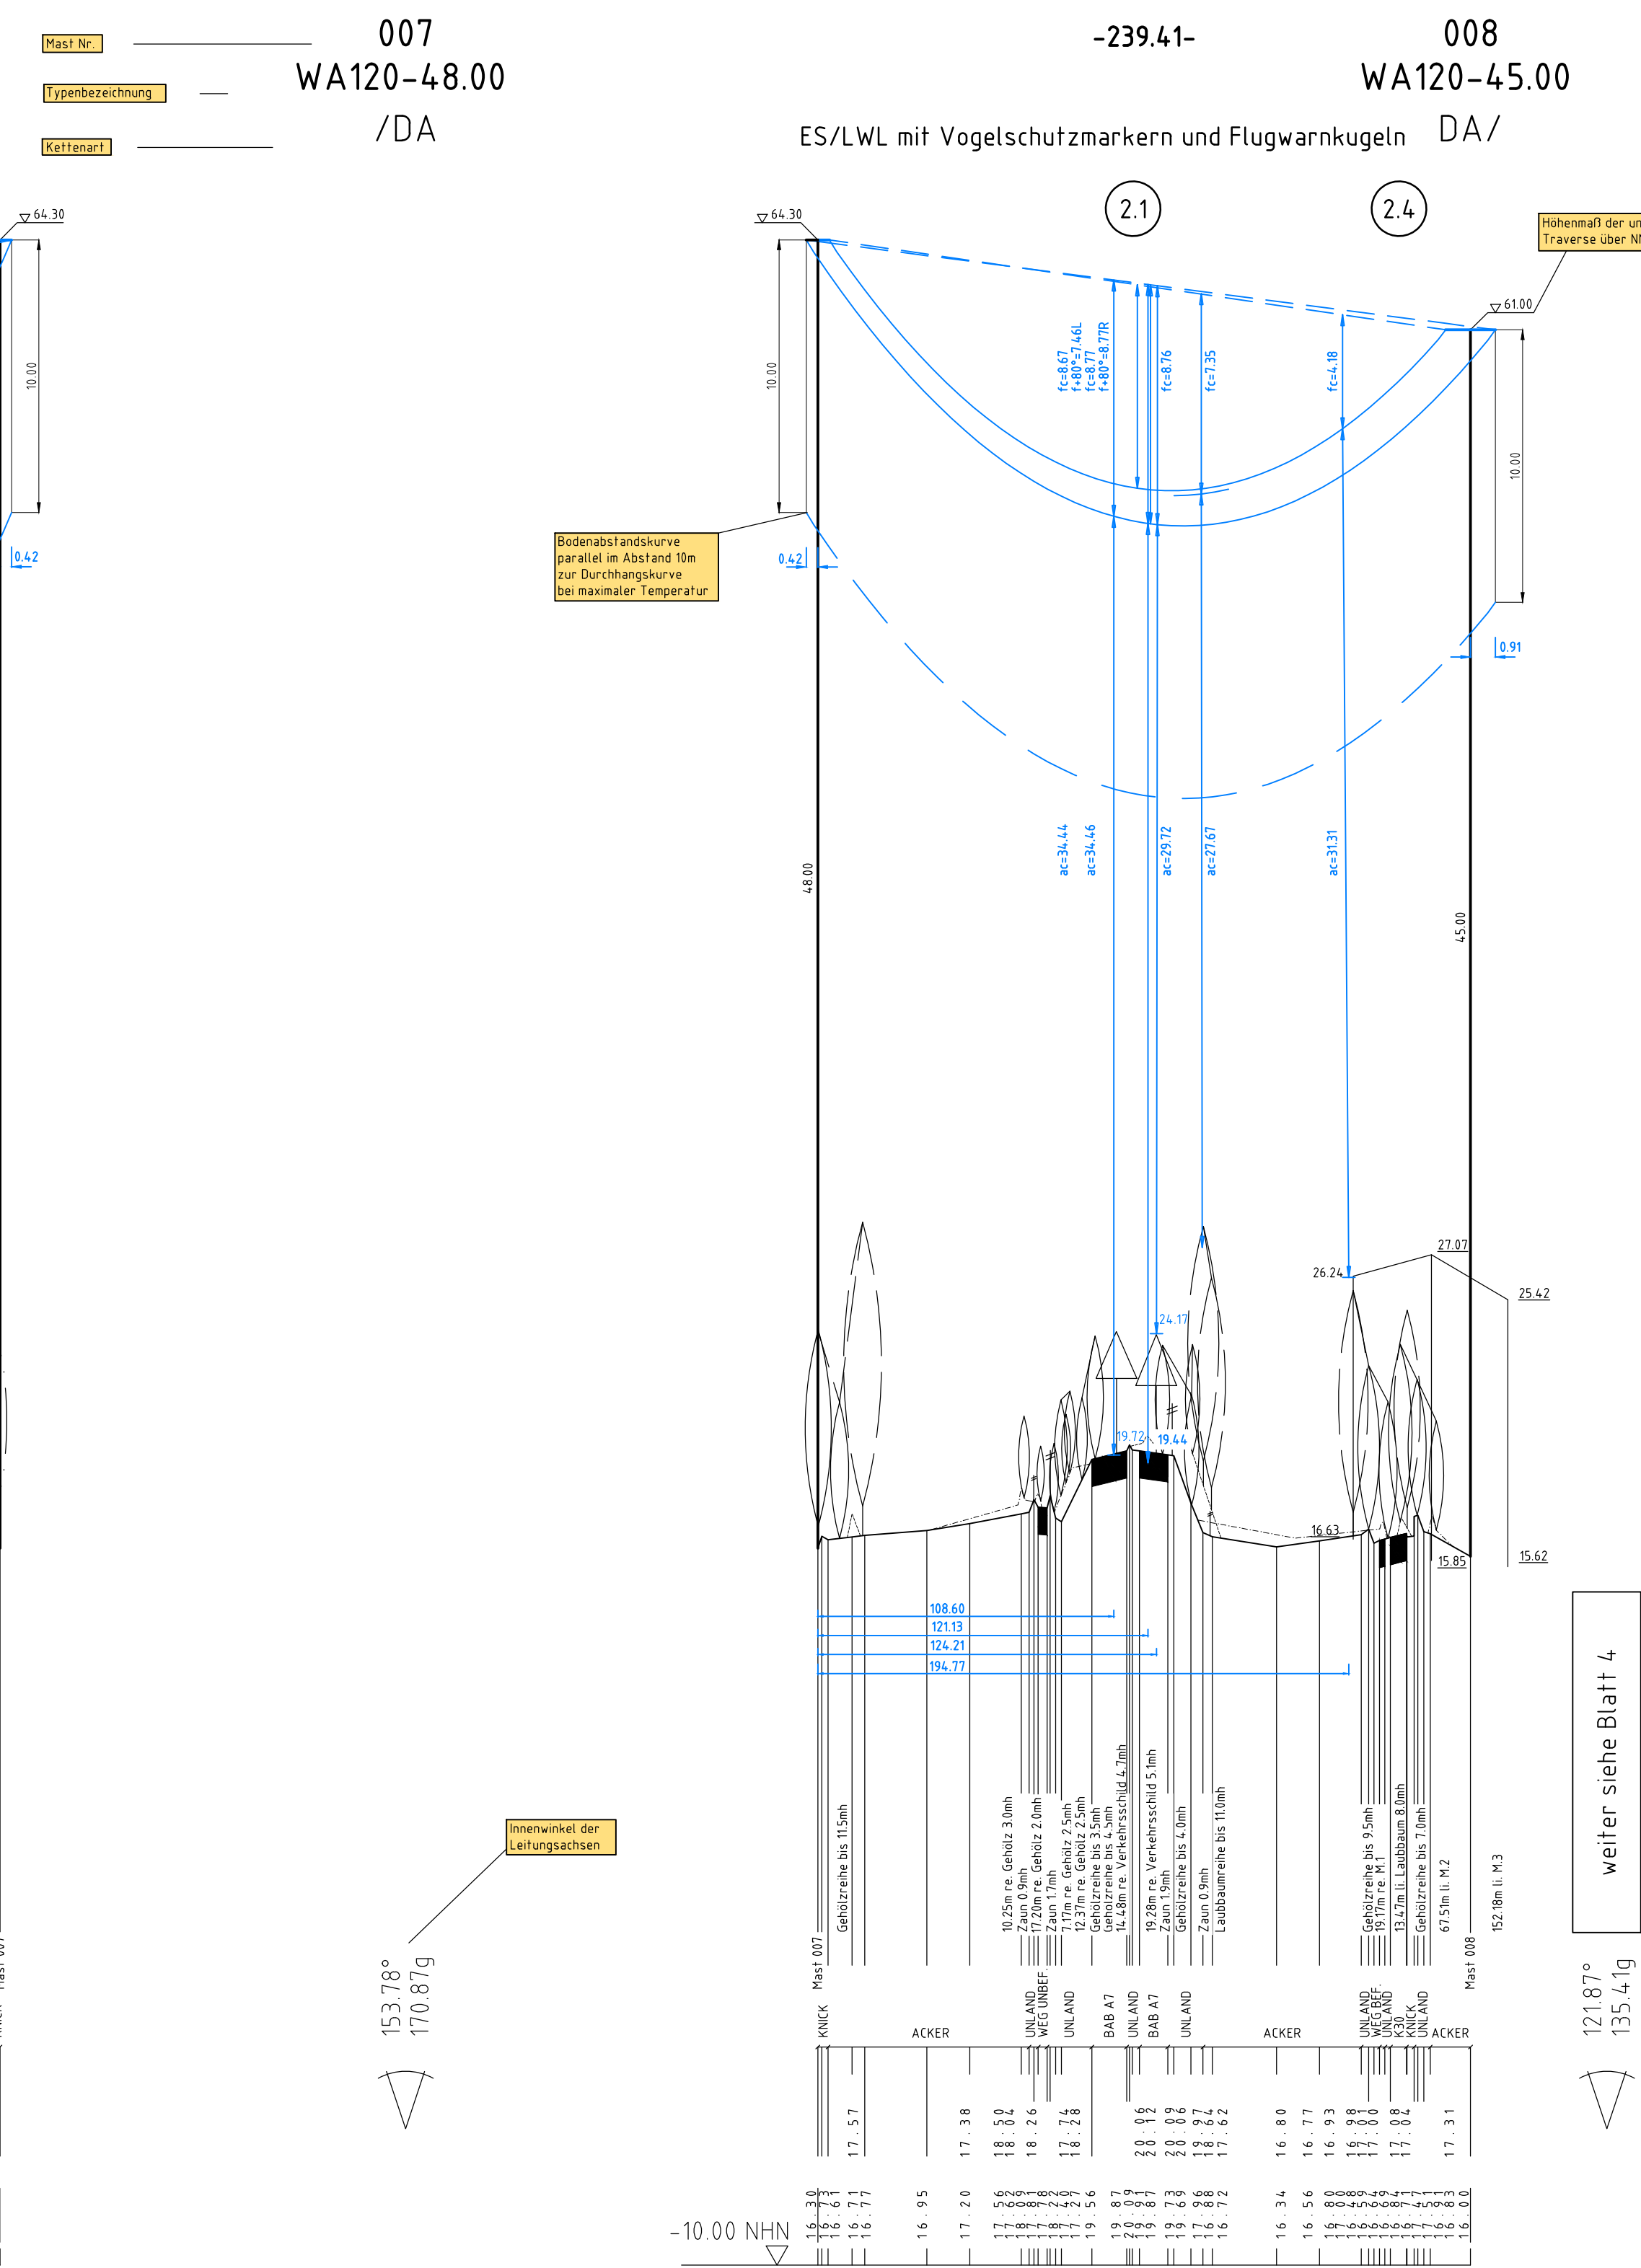

DIN VDE-Bestimmung	: DIN EN 50261-3-4: 01/2011 (Ersatzte 2, Windrose 3)
Maxtropy	: DA-4-DE-2015-3-01
Bestimmung	: 2x3x1 565-AL-UTZ-571A, MTS-6,00/m ² m ² (110-nV-Minahme SH NetZ AG, Travlth, Ltg. Nr. 102)
Leiterseit	: 2x3x1 565-AL-UTZ-571A, MTS-6,00/m ² m ² (M907-M907), 2x3x1 565-AL-UTZ-571A, MTS-6,00/m ² m ² (M907-M908)
Erdsleit	: 2x 264-17-1734-571A
Luftkabel/ sonstige Betrugung	: zu LwL äquivalent zu 264-AL/1734-571A, dgmI zu L 5
Kettelänge	: 380-nV, DA = 6,50n (5000V), v = 4,70n (18500n), 110-nV, DA = 2,88n (6000n)
Seitliche Überhöhung	: 110-nV, dgmI +2,06n (4,50n)
	: 18.3 m rechts - - - oder links - - - aufgenommen

Planfeststellungsunterlage			
Aufgestellt Bayreuth, TenneT TSO GmbH		25.11.2016	
i.V. <i>D. Jauer</i>		i.A. Dr. <i>Bohly</i>	
 Deutschland GmbH Wolfenstraße 29 D-98520 Ebernach Leihungsvergütung		Maßstab 1:2000	Einheit Meter
21	1. Planänderung	23.11.2016	goka
22	Uspfl. Gestänge	21.11.2016	goka
	Bearb.	23.11.2016	goka
	Gedr.	23.11.2016	ip
	Norm.	DIN EN 50341-3: 01-4: 01/2011	
	Fahrtbereich TL		
	 taking power further		
Gutst.	Änderung	Datum	Name
	Urspr.		