POR -162.15- 001 -360.37- 002 -133.11- 003

380-kV UW Audorf WA140-39.00 WA160-42.00 WA120-42.00

/DA ES/LWL mit Vogelschutzmarkern DA/ ES/LWL mit Vogelschutzmarkern DA/ ES/LWL mit Vogelschutzmarkern DA/

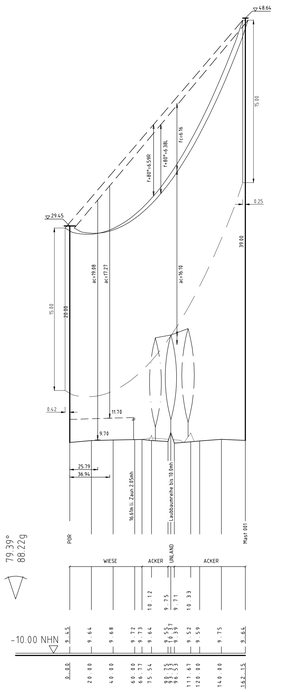



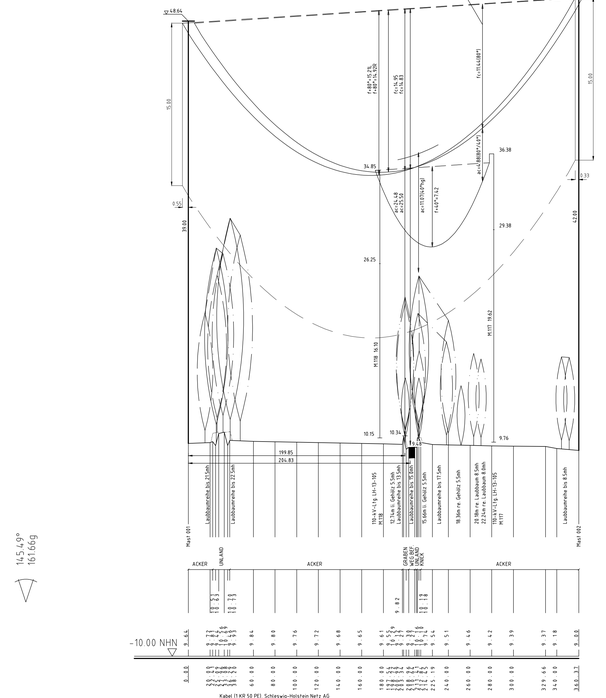

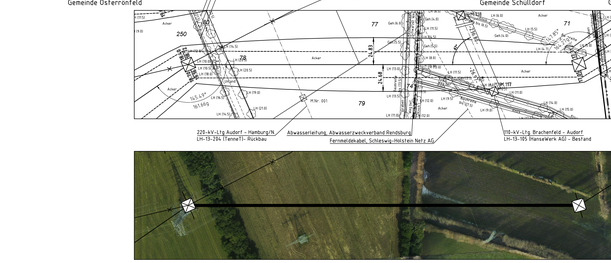

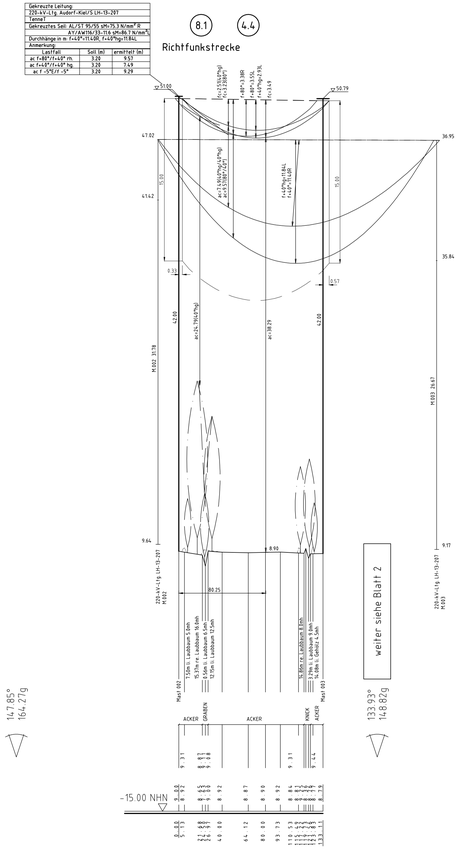

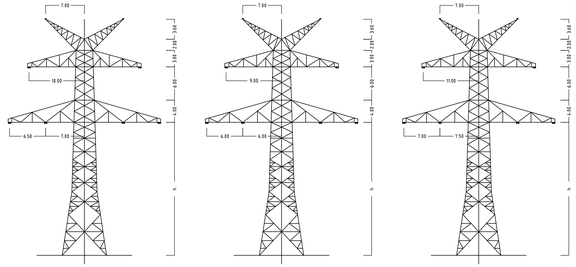

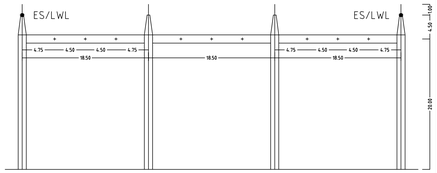

380-kV UW Audorf

Anlage 6.1
Blatt 1/65

TenneT Taking power further

380-kV-Ltg. Audorf – Flensburg Nr. 324

Längenprofil

Neuplanung

POR Audorf – Mast Nr. 3

Maßstab der Längen 1 : 2000
der Höhen 1 : 200

DIN VDE-Bestimmung	DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Land 2, Windzone 3)
Masttyp	D-2-D-2013-L
Beseilung	2x3x4.565-AL1/72-ST1A, M2S=23,0N/mm² (Portal – Mast 001)
Leiterseil	2x3x4.565-AL1/72-ST1A, M2S=46,0N/mm²
Erdseil	
Luftkabel/ sonstige Belegung	2x LWL äquivalent zu 24,4–AL1/34–ST1A, dhgl. zu LS
Kettenlänge	DA = 6.50m (3000N)
Seitliche Überhöhung	14.5 m rechts — · — · — oder links — — — — aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt 12.12.2014
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH
i.V. i.A. Dr.

Maßstab	1 : 2000
Einheit	Meter

	Datum	Name
Bearb.	01.12.2014	peka
Gepr.	05.12.2014	lp / ned
Norm.	DIN EN 50341-3-4: 01/2011	
Fachbereich TL		

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.