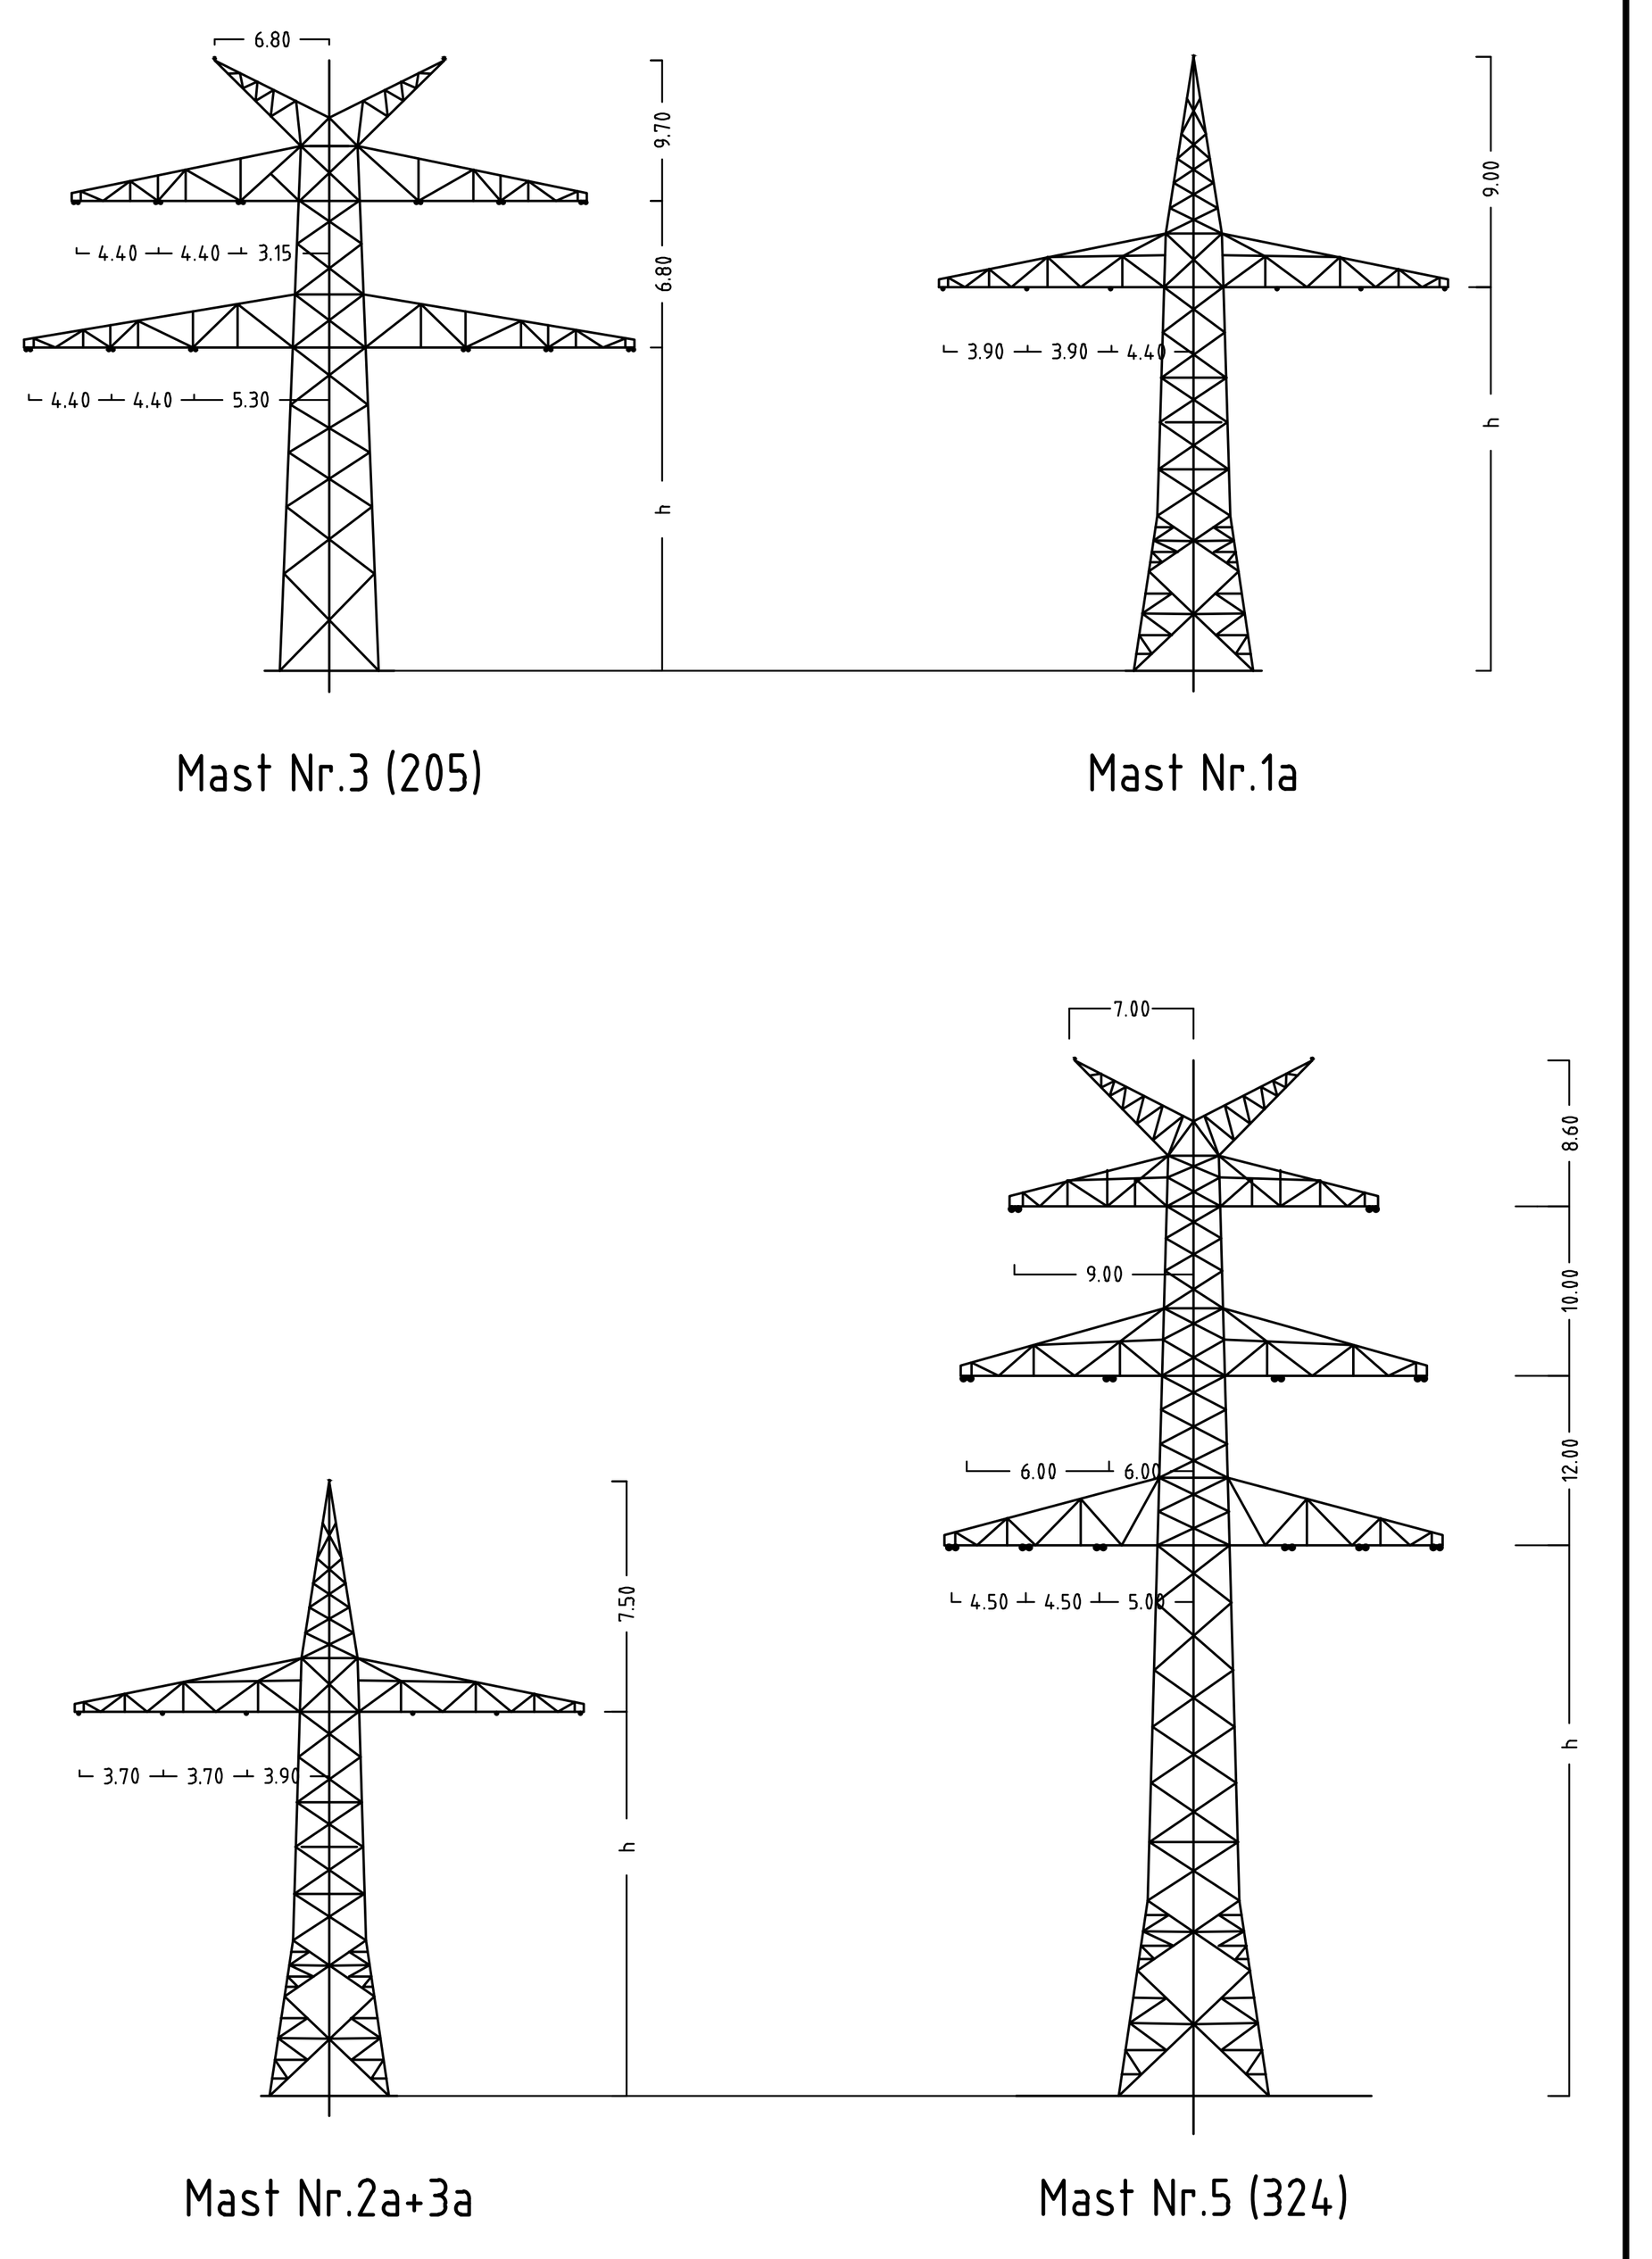

Anlage 6.1
Blatt 2a/65

TenneT
Taking power further

380-kV-Ltg. Audorf - Flensburg Nr. 324

Längenprofil

Neuplanung

POR Audorf - Mast Nr. 4 (110-kV-Ltg. Nr.102)

Maßstab der Längen 1 : 2000
der Höhen 1 : 200

DIN VDE-Bestimmung	: DIN EN 50341-3-4: 01/2011 (Eiszone 2, Windzone 3)
Masttyp	: BA-4-EE-000 (Mast 003-205); A-2-E-2007.1 (Mast 001a-003a); DA-4-DE-2013.1 (Mast 005)
Beseilung Leiterseil	: 2x3 565-AL1/72-ST1A, MZS=46,0N/mm²
Erdseil	: 264-AL1/34-ST1A, dhgl. zu LS
Luftkabel/ sonstige Belegung	:
Kettenlänge	: DA = 2.85m (1150N) (Mast 003-205); DA = 2.50m (1000N) (Mast 001a-003a); DA = 2.80m (600N) (Mast 005-324)
Seitliche Überhöhung	: 14.5 m rechts — · — · — · — oder links — — — — — aufgenommen

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt
Bayreuth,
TenneT TSO GmbH
12.12.2014

i.V. i.A. Dr.

eqos Energie Deutschland GmbH
Wolfentalstraße 29
D-88400 Biberach
Leitungsplanung

Maßstab	Einheit
1 : 2000	Meter

	Datum	Name
Bearb.	01.12.2014	poka
Gepr.	05.12.2014	lp / neal
Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011	
Fachbereich TL		

TenneT
Taking power further

Zust.	Änderung	Datum	Name

Urspr.: