


119
T+0.0

120
T+2.0+2.0

121
T+0.0

122
T+0.0

123
T+0.0

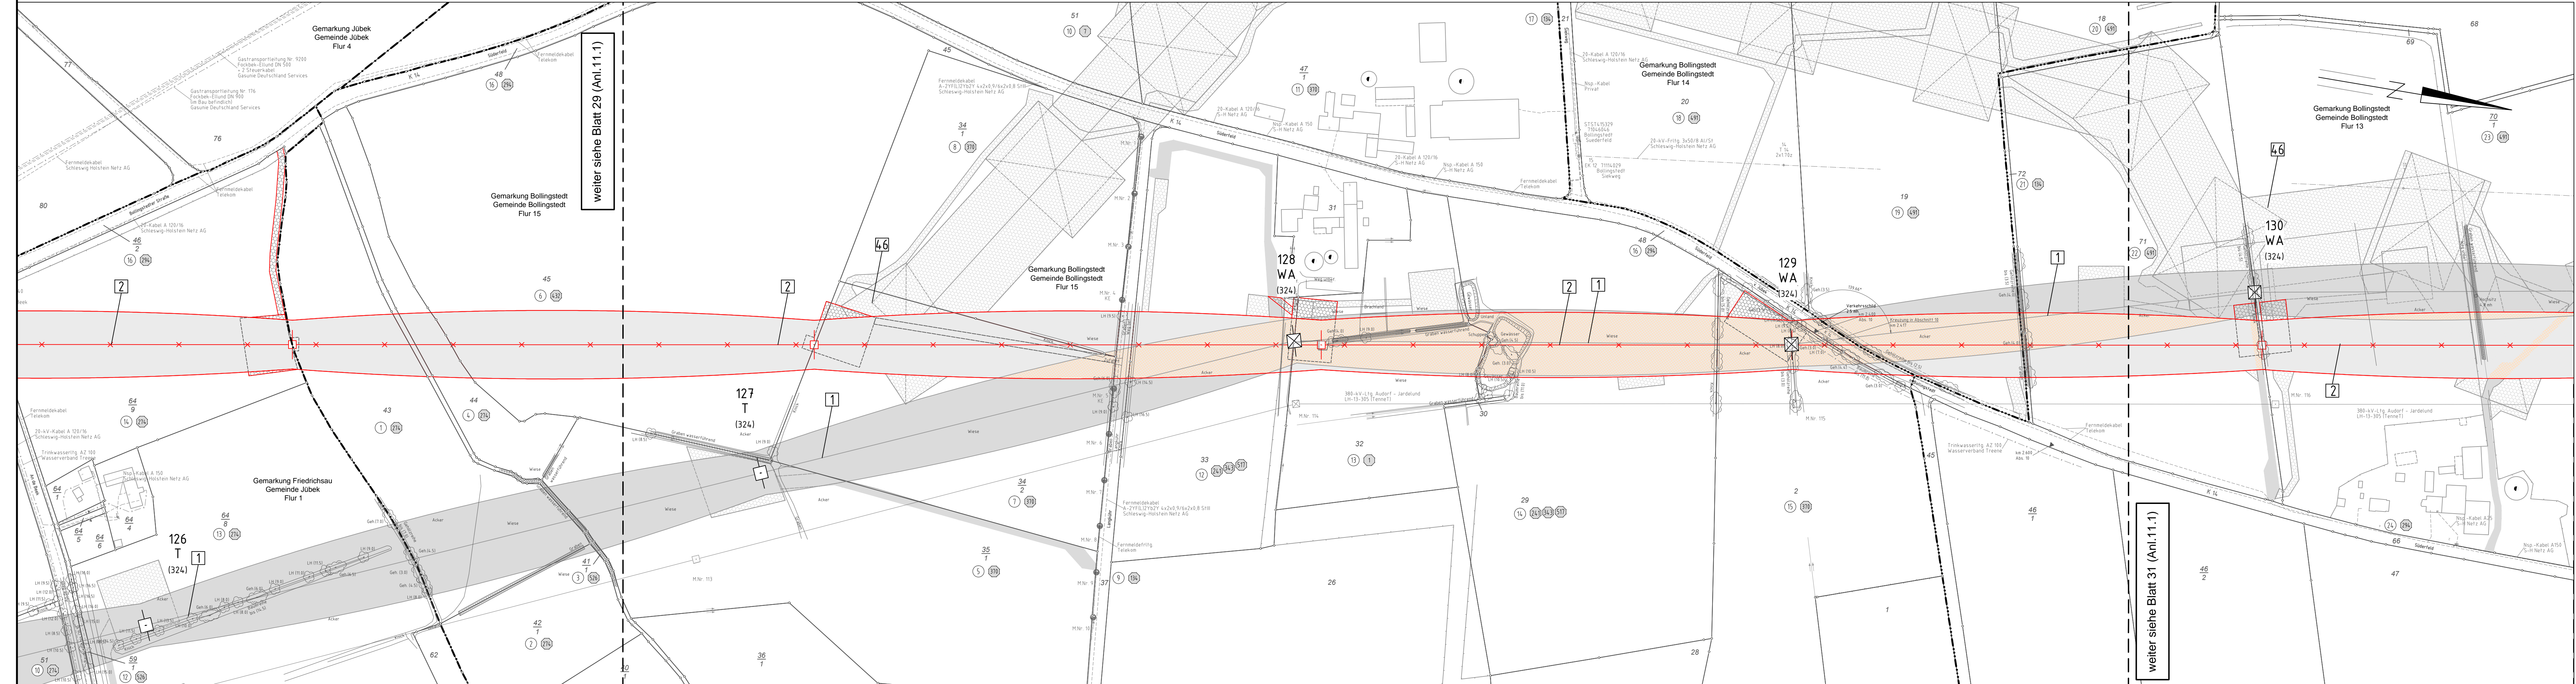

weiter siehe Blatt 29 (Anl. 11.1)

weiter siehe Blatt 31 (Anl. 11.1)



Anlage 11.1
Blatt 30/49

220-kV-Leitung Audorf - Flensburg Nr. 205 Rückbaumaßnahmen Mast Nr. 119 - Mast Nr. 123

- 1 Errichtung der 380-kV-Leitung Audorf-Flensburg/Handewitt, LH-13-324
Portal-Portal, 110-kV-Mitnahme Nr.102 M05-M17; 110-kV-Mitnahme Nr.102 M28-M63
- 2 Rückbau der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205
Rückbau von M22 bis Portal
- 4,6 Provisorische Verlegung der 220-kV-Leitung Audorf-Flensburg, LH-13-205
M120-M124, Freileitungsprovisorium während Bauphase für Neubau LH-13-324, M127-M130

Legende:

1	Eigenümerschlüsselnr.	Kreis
5	Grundstücksordnungsnr.	Stadt/Gem.
99	Flurstücksnummer	Gemarkung
⊗	Abspannmast	Flur
⊠	Tragmast	Flurstück
Rechtserwerb Rückbau:		Grenze des Planfeststellungsverfahrens
[Grey shaded area]		Dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch Neubau 380-/110-kV-Ltg.
[Light grey shaded area]		Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme Neubau 380-/110-kV-Ltg.
[Red dashed line]		Bestehende "dingliche Sicherung" 220-/110-kV-Ltg. (entfällt)
[Red solid line]		Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme Rückbau 220-/110-kV-Ltg.
[Red solid line with 'x' marks]		Bestehende "dingliche Sicherung" 220-/110-kV-Ltg. dauerhafte Flächeninanspruchnahme durch Neubau oder Kompensation

Planfeststellungsunterlage

Aufgestellt	12.12.2014	
Bayreuth,		
Tennet TSO GmbH		
i.V.	i.A. Dr. [Signature]	
EQOS Energie	Deutschland GmbH Wolfenbüttelstraße 29 D-88400 Biberach Leitungsplanung	
Maßstab	1:2000	
Einheit	Meter	
Bearb.	01.12.2014	joba
Gepr.	05.12.2014	lp/real
Norm	DIN EN 50341-3-4: 01/2011	
Fachbereich TL		
Zust.	Änderung	Datum
	Urspr.	