




# REGELFUNDAMENTE

## FLACHGRÜNDUNG

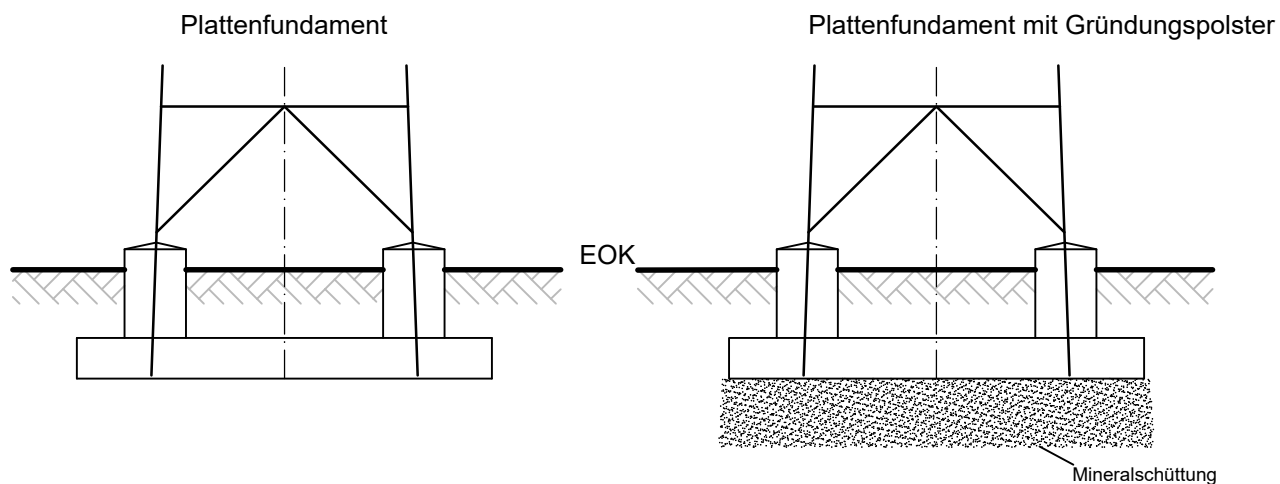

## TIEFENGRÜNDUNGEN

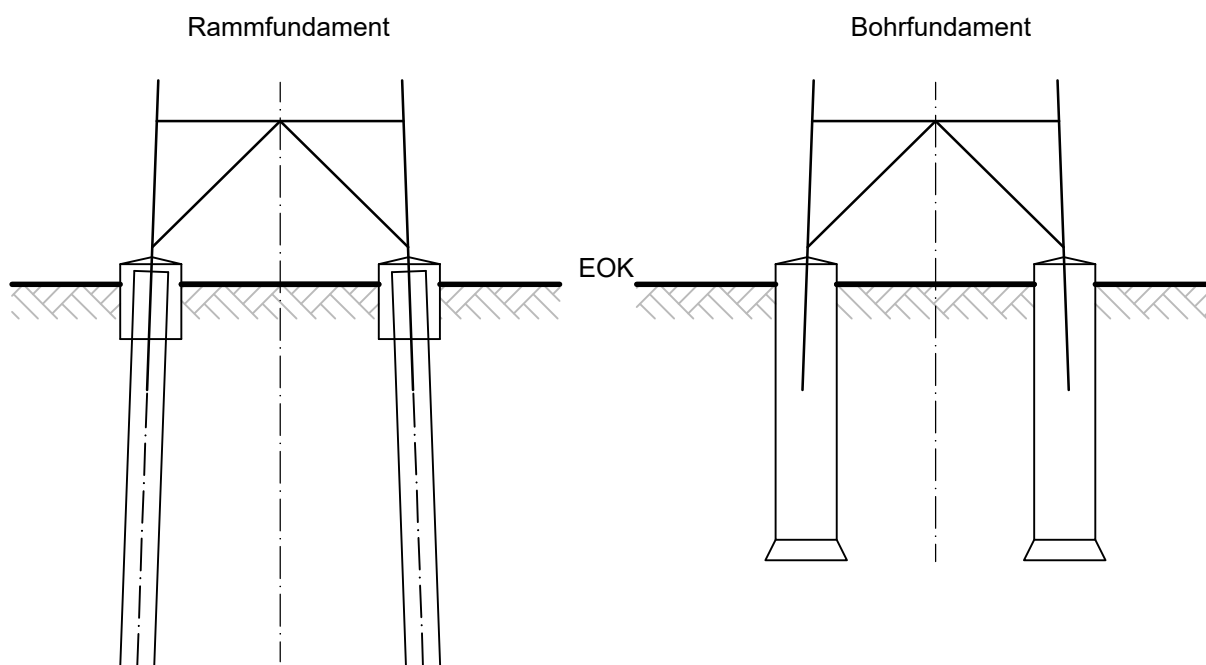

Technische Referenz	Erstellt durch OHS TZ Planung Kühnemund / Joachim	Genehmigt von Schleswig-Holstein Netz TN-AR	Erstelldatum 09.05.2022	Status G	Zahlteil 1 Blatt 1
	Objektname 110-kV-Leitung Kiel/S - Höndorf, LH-13-133				
	Klassifikation				
ID	Titel Regelfundamente				